



## Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655

tel/fax: 0 77 4363617, 4362730

[www.zwikprudnik.pl](http://www.zwikprudnik.pl) , [email: biuro@zwikprudnik.pl](mailto:biuro@zwikprudnik.pl)

Sąd Rejonowy w Opolu,  
VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000100300  
Wysokość kapitału zakładowego:  
31 085 710,00 zł

### Zakres usług:

- odprowadzanie ścieków
- zaopatrzenie w wodę
- wywóz nieczystości płynnych
- usuwanie awarii wodociągowych
- i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji
- samochodami specjalnymi
- SCK – 3 i SW – 201A
- projektowanie i wykonawstwo
- sieci i przyłączy wodociągowych,

- kanalizacyjnych oraz pompowni  
wody i ścieków
- usługi transportowe
  - usługi sprzętem budowlanym
  - usługi warsztatowe
  - doradztwo i opinie w zakresie
  - branży wodociągowej,
  - kanalizacyjnej i gospodarki
  - wodno-ściekowej
  - badania fiz-
  - chem wody i ścieków

### Specjalizacja:

Wykonywanie robót  
wodociągowych i kanalizacyjnych  
w trudnych warunkach miejskich

### Konto:

ING Bank Śląski S.A./Nysa

58 1050 1490 1000 0022 7794 8770

Bank Spółdzielczy Prudnik

43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



Prudnik, dnia 11.07.2018 r.

L.dz.TS-V/1803/189/07/2018

**Gmina Prudnik**  
**ul. Kościuszki 3**  
**48-200 Prudnik**

**Dotyczy:** warunków przyłączenia do istniejących przewodów odprowadzających wody opadowe i roztopowe w związku z budową drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich w Prudniku.

W załączeniu przesyłamy warunki przyłączenia do istniejących przewodów odprowadzających wody opadowe i roztopowe w związku z budową drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich w Prudniku.

DYREKTOR TECHNICZNY  
PROKURENT  
*mgr Adam Szezepański*

Otrzymują:

1. Adresat

2. TS-V a/a

L.dz.TS-V/1803/189/07/2018

**Gmina Prudnik**  
**ul. Kościuszki 3**  
**48 – 200 Prudnik**

**Dotyczy:** określenia warunków przyłączenia do istniejących przewodów odprowadzających wody opadowe i roztopowe w związku z budową drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich w Prudniku.

W oparciu o § 11 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” uchwalonego Uchwałą Nr LIV/674/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 października 2006 r. na wniosek z dnia 04.07.2018 r. określamy następujące warunki przyłączenia do istniejących przewodów odprowadzających wody opadowe i roztopowe w związku z budową drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich w Prudniku.

1. Miejsce włączenia:

- wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Andersa oraz z części ulicy Andersa należy odprowadzić do przewodu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe  $\varnothing$  500 oznaczonego na załączonym planie sytuacyjnym kolorem zielonym,
- wody opadowe i roztopowe od skrzyżowania z ul. Lompy do ulicy Powstańców Śląskich należy odprowadzić do przewodu odprowadzającego ścieki ogólnospławne  $\varnothing$  500 usytuowanego w ul. Powstańców Śląskich z Uwagą!

2. Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych (dotyczy projektowanej drogi między ul. Skowrońskiego a ulicą Andersa oraz części ulicy Andersa):

$$Q_{\max h} = 1,2 \text{ m}^3/\text{h}$$

3. Dopuszczalna ilość i jakość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

- dopuszczalną ilość odprowadzonych wód opadowych i roztopowych określa się jako równą ilości wskazanej w punkcie 2,
- jakość wprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych powinna być zgodna z warunkami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz. U. nr 136 poz. 964 z 2006 r.)

4. Termin ważności warunków przyłączenia:

2 lata od daty wystawienia.

5. Inne wymagania :

- na wykonanie przyłącza/sieci należy sporządzić projekt. **Opracowany projekt przesłać na nasz adres celem uzgodnienia,**
- w związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwości kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZWiK informuje, że należy złożyć do Starosty Prudnickiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowanie przyłącza/sieci. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę (Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014r. poz. 897 z późn.zm.),
- przed przykryciem przewodów warstwą ziemi , należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i wprowadzić do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- po wykonaniu robót budowlano – montażowych wykonaną sieć/przyłącze należy zgłosić na piśmie do odbioru przez służby wodociągowo – kanalizacyjne,
- 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej należy załączyć do wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków zgodnie z § 5, Rozdział III „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,
- za zapewnienie niezawodnego działania instalacji i przyłącza odpowiadać będzie odbiorca usług (zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późn. zm.) chyba, że zawarta w przyszłości umowa stanowić będzie inaczej.

**Uwaga!**


Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nabudować zbiornik retencyjny z zintegrowanym regulatorem przepływu.


Po spełnieniu w/w warunków zapewniamy odbiór ścieków w ilościach określonych we wniosku.

DYREKTOR TECHNICZNY  
PROKURENT  
mgr Adam Szczepański

Otrzymują:

1. Adresat
2. Dział Wykonawstwa w/m
3. Dział TS-V a/a

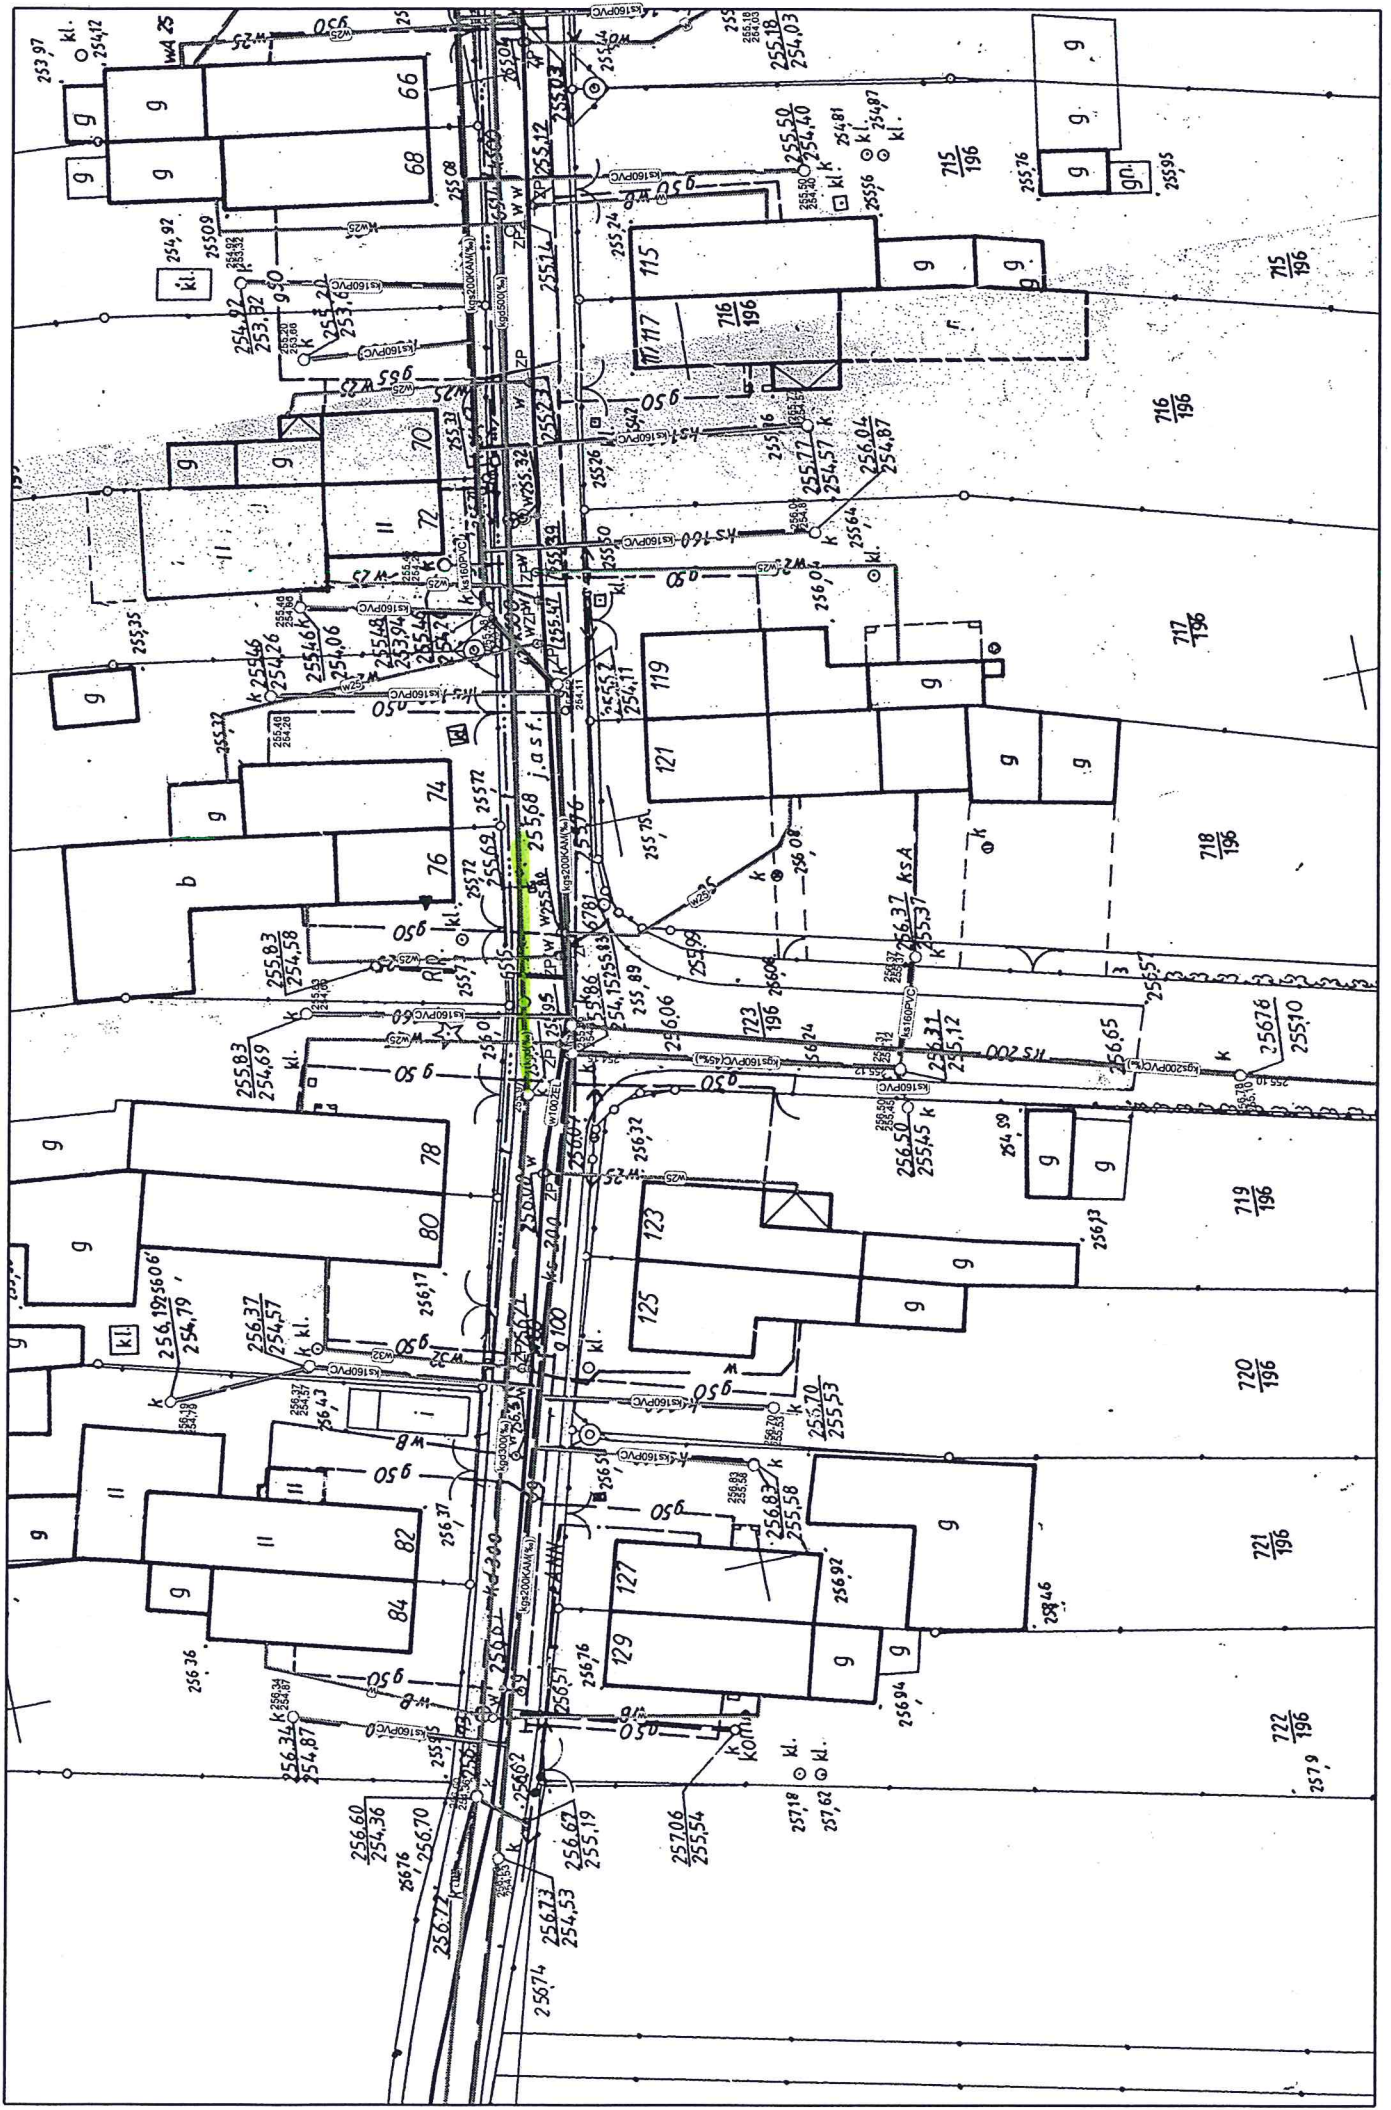

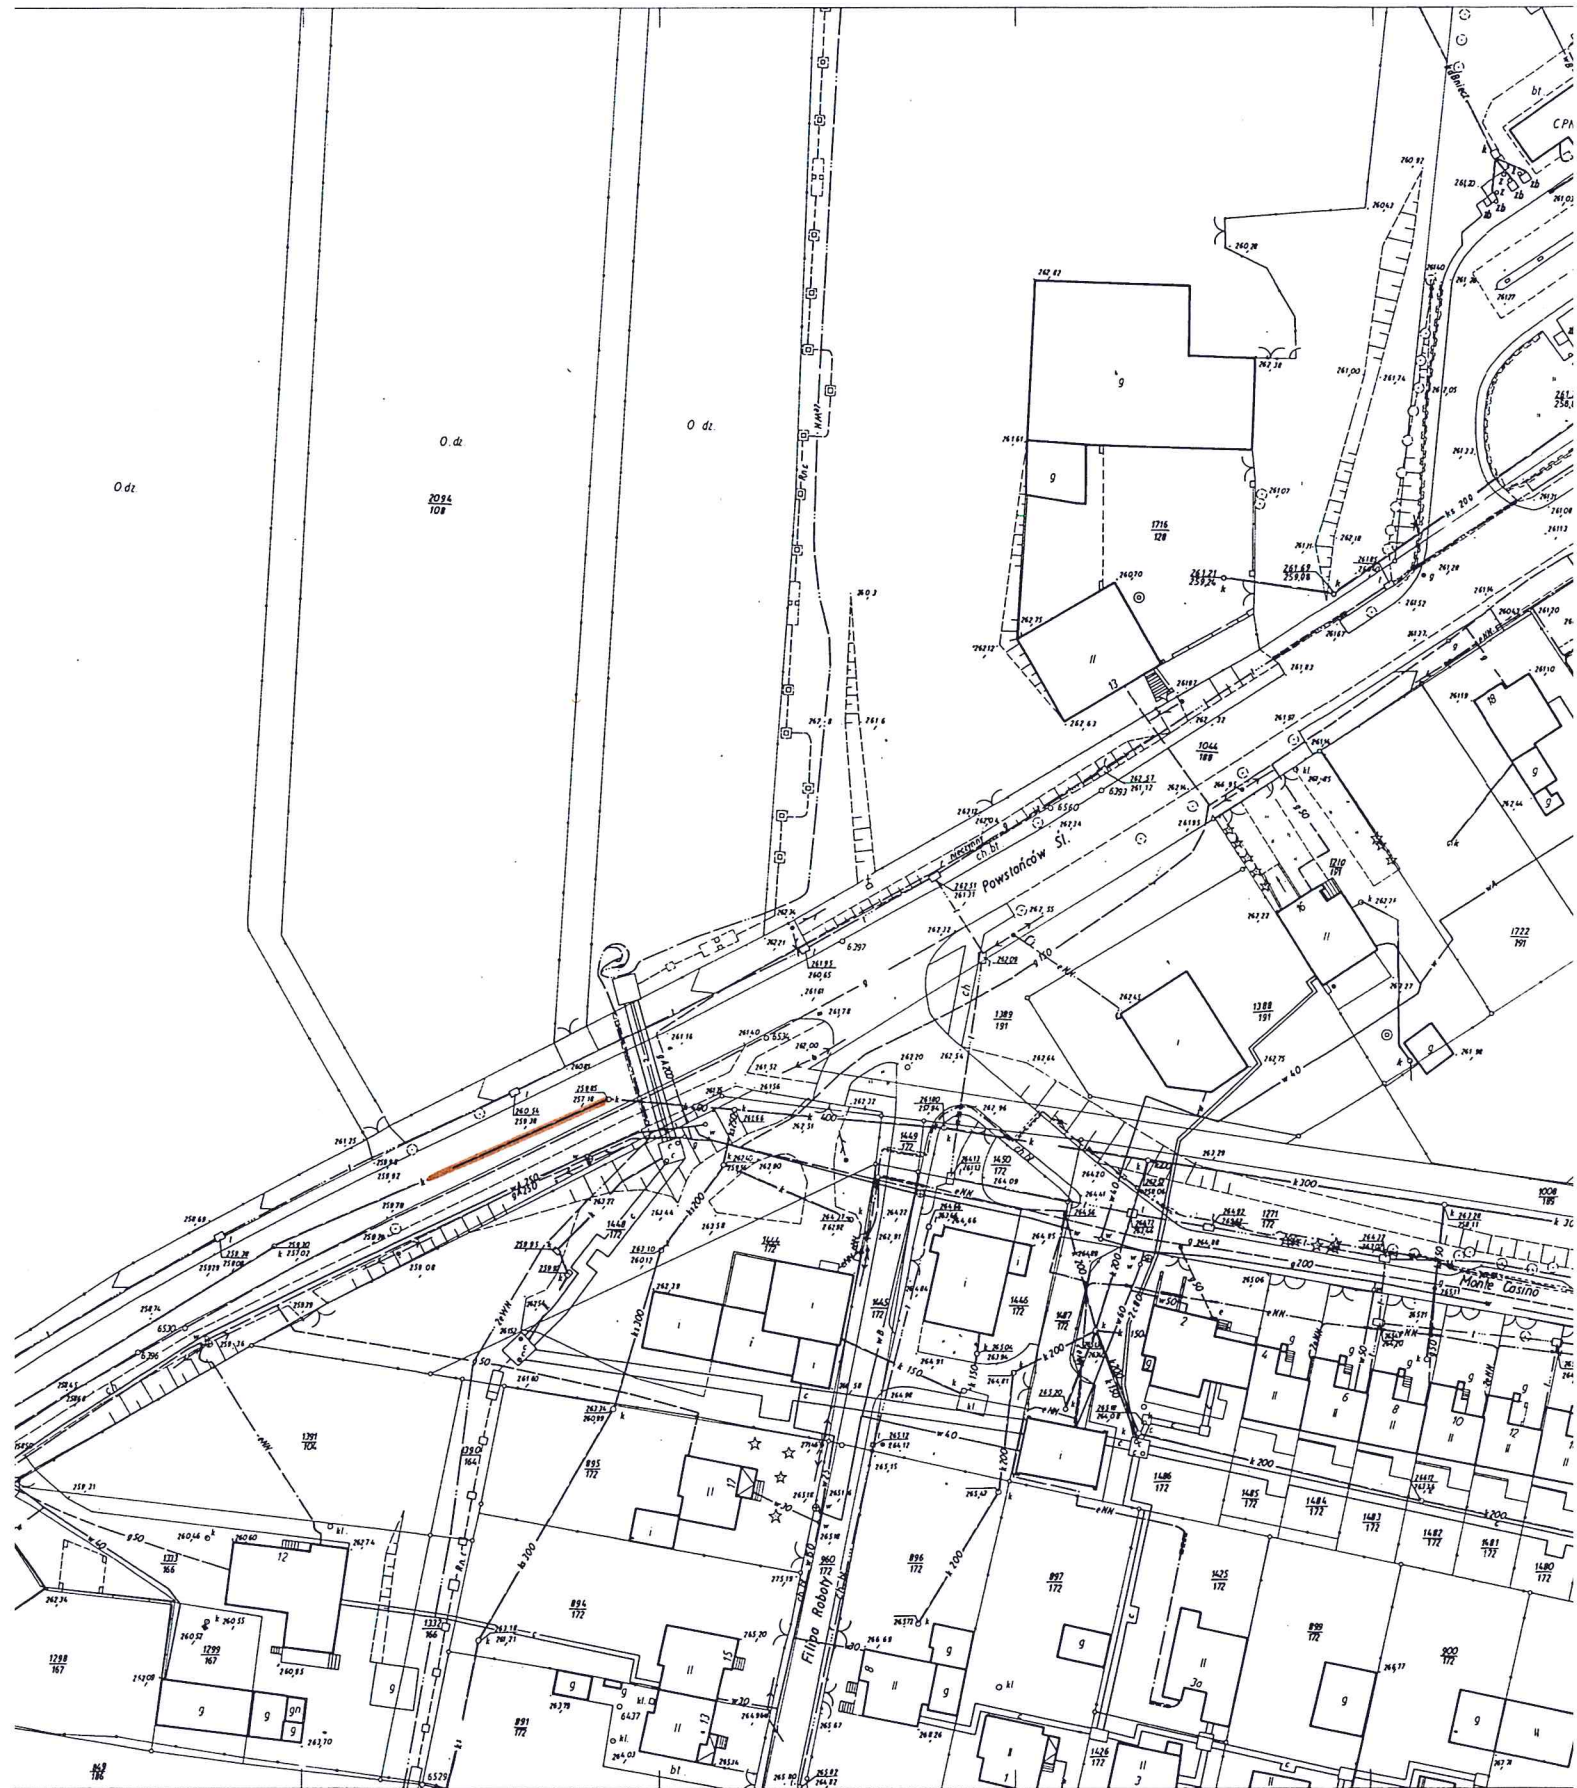

**MAPA ZASADNICZA**

Założona w r. 1997 przez  
 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  
 Spółka z o.o. w Opolu

TREŚĆ NAKŁADEK	

0634	A.Gm: PRUDNIK woj. opolskie m: Prudnik
1111	1121
1114	

1. Układ wsp.
2. Poziom odn.
3. Mapę opo

Dyrektor Techniczny: inż. M. Gryc  
*M. Gryc*